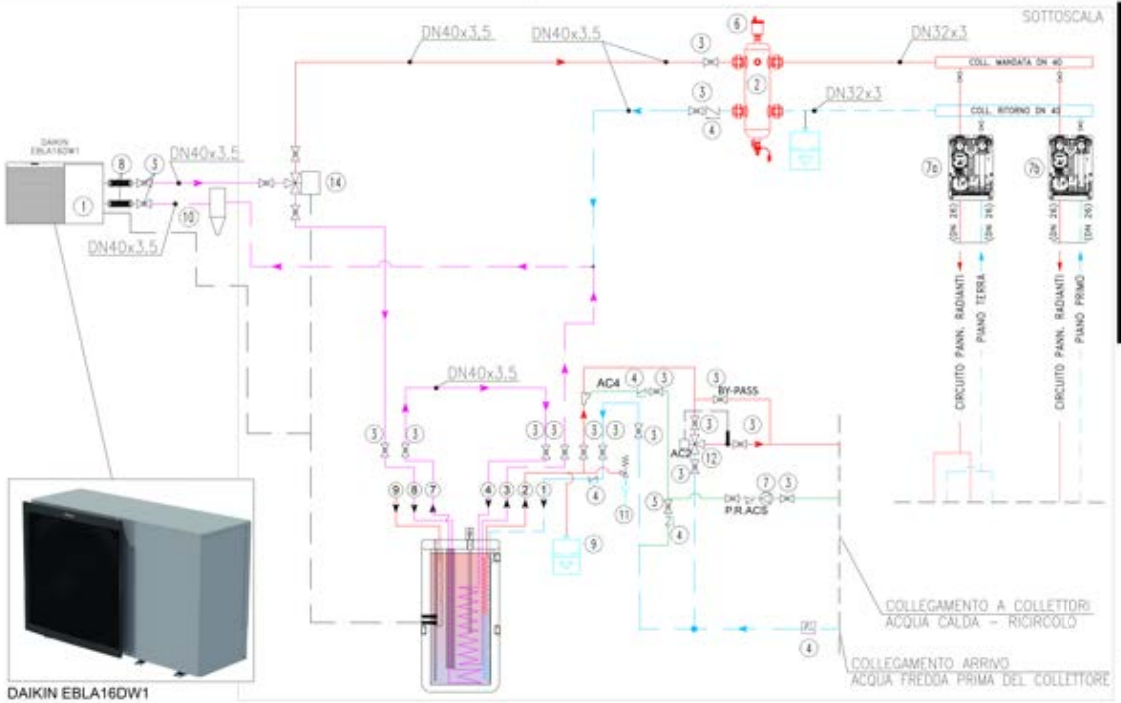

[redacted]

ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI
LEGGE 09/01/1991 N. 10 - D.P.R. 412 ALL. B TAB. 1

λ a 40 °C (W/m°C)	Diametro esterno delle tubazioni (mm)					
	< 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	> 100
0,030	13	19	26	33	37	40
0,032	14	21	29	36	40	44
0,034	15	23	31	39	44	48
0,036	17	25	34	43	47	52
0,038	19	28	37	46	51	56
0,040	21	30	41	50	55	60
0,042	23	32	43	54	59	64
0,044	24	35	46	58	63	68
0,046	26	38	50	62	68	74
0,048	28	41	54	66	73	79
0,050	30	44	58	71	77	84

- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0,5.
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0,3.

N.B.: Utilizzare coibentazione adatta per impianti di condizionamento. Isolare sia le valvole sia i collettori di distribuzione.

PIANO TERRA

[redacted]