

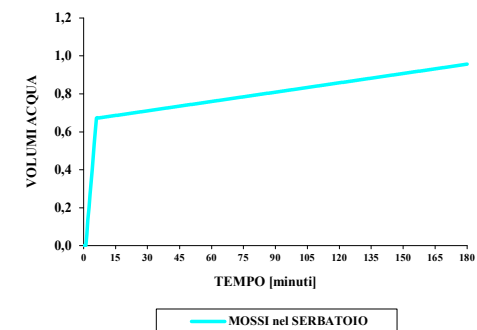
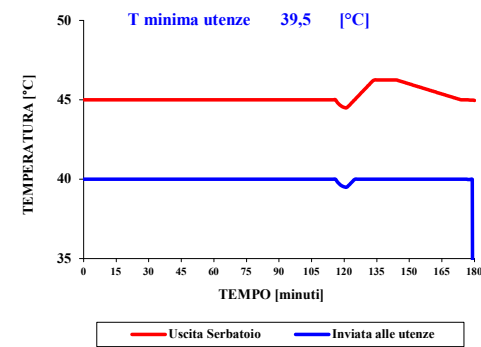


Numero bagni/apparecchi totale	85	
Portata per bagno/apparecchio [litri/min]	9	
Consumo per bagno/apparecchio nell'intervallo di tempo [litri]	45	
Pari a minuti alla portata piena	5	
Consumo acqua totale nell'intervallo di tempo [litri]	3.825	
Intervallo di tempo in cui si verifica il consumo	3 ore	
Portata acqua massima [litri/minuto]	536	
Intervallo di tempo in cui si verifica la portata massima	5 minuti	
Numero di intervalli in cui si verifica la portata d'acqua massima	1	
Intervallo di tempo in cui si verifica la portata d'acqua media [minuti]	175	
Portata acqua media [litri/minuto]	7	
Portata d'acqua minima fine intervallo [litri/minuto]	0,0	
Temperatura utilizzo [°C]	40	
Temperatura produzione [°C]	45	
Differenziale controllo accumulo [°C]	2,5	
Portata pompa serbatoio - scambiatore utenze	VARIABILE	
Volume accumulo [litri]	4.000	
POTENZA GENERATORE [kW]	60	
Potenza minima per bilanciare consumo [kW]	44	
Percentuale di energia accumulata a fine intervallo	99%	
Energia necessaria per integrare accumulo [kWh]	1	
Tempo per ripristinare il 100% di energia accumulata [minuti]	1	

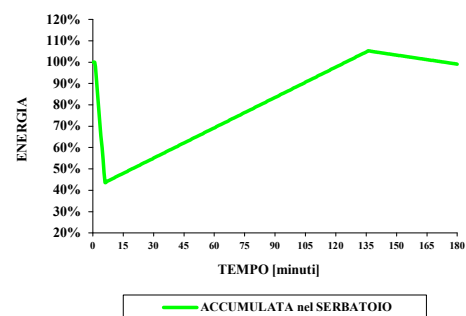

1,4

1

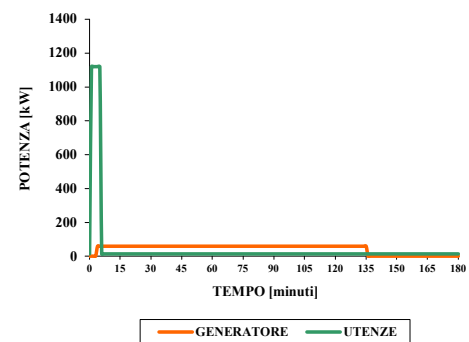