


**QUANDO LA PORTATA NELLE UTENZE È MAGGIORE
DELLA PORTATA NEL GENERATORE
LE TEMPERATURE DI RITORNO COINCIDONO
LA TEMPERATURA DI MANDATA DELLA POMPA DI
CALORE È MAGGIORE DI QUELLA DELL'IMPIANTO**



**QUANDO LA PORTATA NEL GENERATORE È MAGGIORE
DELLA PORTATA NELLE UTENZE
LE TEMPERATURE DI MANDATA COINCIDONO
LA TEMPERATURA DI RITORNO IN POMPA DI CALORE È
MAGGIORE DI QUELLA DELL'IMPIANTO**

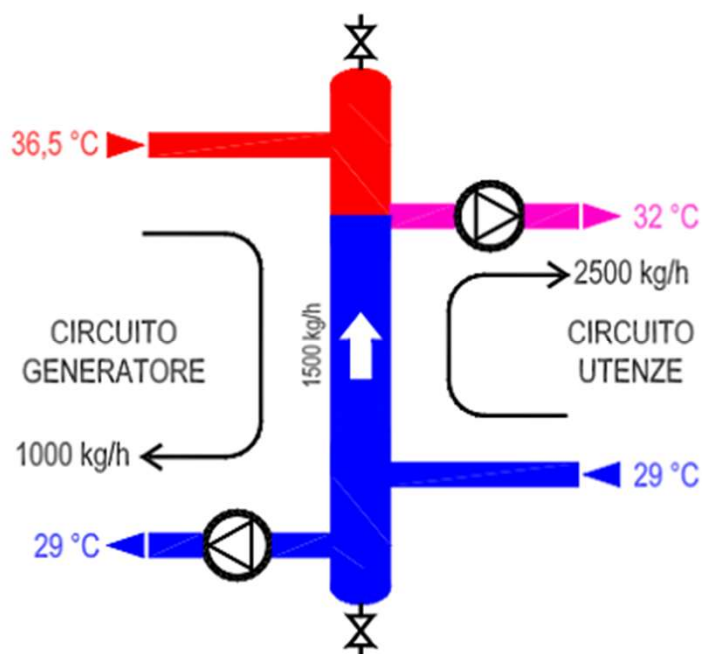